

Rebild Kommune

ENERGINET

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
22. maj 2025

Forfatter:
KAPKY

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN 360 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 11 - SOLCELLEANLÆG VED SKONHØJVEJ - REBILD KOMMUNE

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.

Høringsfristen er den 4. juli 2025.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet over 100 kV.

Hensynet til elanlæg


Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.5 i "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning 2023" se evt. dokumentet her:

https://planinfo.dk/Media/638242362665345866/Nationaleinteresser_06072023.pdf

Eltransmissions elanlæg

Eltransmission ejer og driver 400 kV luftledningsanlægget "Bramslev-Haverslev", som går igennem det påtænkte planområde.


I nedenstående kortudsnit, fremgår Eltransmissions elanlæg og planområdet.

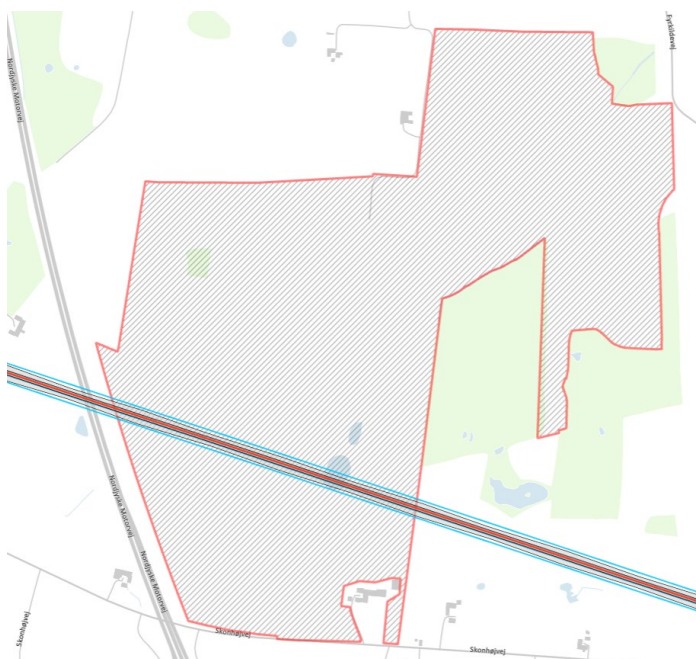

Figur 1 Eltransmissions anlæg i kommunen

Omfang og placering af bebyggelse

Lokalplanen fastlægger arealer til placering af solcelleanlæg, tekniske installationer, mindre teknikbygninger og et udsigtstårn.

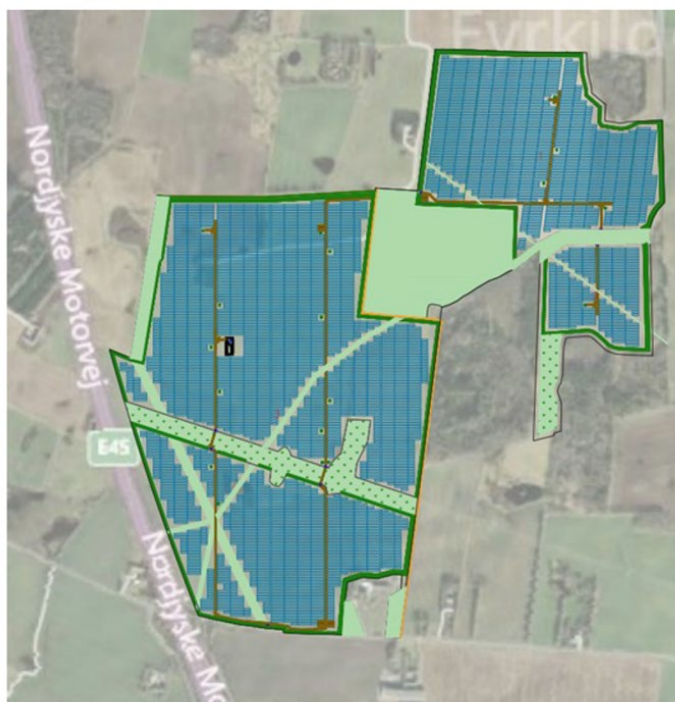

Figur 4; Principskitse (Vejledende parklayout). Signaturforklaring: Blå: solceller / Brun: serviceveje / Mørk grøn: beplantningsbælter / Lys grøn: friholdte arealer (grønt område) / Lys grøn med signatur: faunapassager / Gul: sti / Sort: transformerstation.

Servitut

Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved uopsigelige tinglyste rådighedsservitutter. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til elanlæg ikke uden meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art, inklusiv vejanlæg. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.

Bemærkninger

Eltransmission har bemærket at kommuneplantillægget og lokalplanen i det store og hele tager hensyn til Eltransmissions anlæg. Vi har dog en enkelt kommentar til lokalplanen, vedrørende vores servitut, som kommunen bør være opmærksom på.

1) Anlæg i Eltransmissions servitutareal

Eltransmission har bemærket, at der påtænkes serviceveje i servitutarealet omkring luftledningsanlægget. Etablering af servicevej i servitutarealet kræver dispensation fra den tinglyste servitut. Ansøgningen vedr. dispensation skal sendes til 3.parter@energinet.dk."

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 25/08185.

Med venlig hilsen

Kaare Kyndal

KAPKY@energinet.dk
Landinspektør
Kundecenteret
3.parter@energinet.dk
+4570220275