

Center Natur og Miljø

Grønning Buus Udlejning ApS
 Højdedraget 34, 9530 Støvring

Quattro Invest ApS,
 Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg
 c/o TJ Boligadministration

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
 Telefon 99 88 99 88
 raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 06.01.15-P19-2-21
 Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall
 Telefon: 99887665

Dato: 03-02-2021

Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra et nyt boligområde - Købmandsgården etape 1 - ved Jernbanegade 28, 9530 Støvring

Tilslutning regn- og overfladevand kræver tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsens¹ kapitel 6 og miljøbeskyttelseslovens² § 28 stk. 3.

Der meddeles hermed Grønning Buus Udlejning ApS (CVR nr. 40735992, Højdedraget 34, 9530 Støvring) og Quattro Invest ApS (CVR nr. 30986865, Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg, c/o TJ Boligadministration) tilladelse til tilslutning af overfladevand fra et nyt boligområde - Købmandsgården etape 1 - ved Jernbanegade 28, 9530 Støvring By (matr.nr. 8æ og 8c, Støvring By, Buderup) til Rebild Vand & Spildevand A/S' regnvandssystem.

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø er tilsynsmyndighed på tilslutningen. jf. Miljøbeskyttelseslovens § 65.

Tilladelsens offentliggørelse: den 3. februar 2021.

Indholdsfortegnelse

1	Vilkår	2
1.1	Generelt	2
1.2	Tilslutning af overfladevand til regnvandssystemet	2
1.3	Kontrol af drift	3
2	Generelle oplysninger vedr. tilladelsen	3
3	Udtalelser i sagen	3
4	Klagevejledning	4
5	Aktindsigt	4
6	Orientering fra Museerne	4
7	Offentliggørelse	5
8	Behandling af dine oplysninger	5
1	Bilag 1 - Grundlag for kommunens afgørelse	6
1.1	Lovgrundlag	6
1.2	Partshøring	6
1.3	Beskrivelse af sagen	6
1.4	Rebild Kommunes miljøvurdering	6
2	Bilag 2 – Oversigtskort	9

¹ Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer

² Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer

1 Vilkår

Tilladelsen gives under forudsætning af at de nedenstående vilkår overholdes.

1.1 Generelt

- 1.1.1 Tilladelsen er gældende fra dags dato.
- 1.1.2 Grundejere af matr.nr. 8æ og 8c er ansvarlige for drift og vedligehold af regnvandsbassinet (kassetterne) og tilslutningen fra det nye boligområde i både anlægsfasen og driftsfasen.
- 1.1.3 Sker der uheld hvor der er fare for udledning af olie eller kemikalier, skal³:
 - Nedsivningen straks forhindres og tilslutningen straks stoppes,
 - Miljøvagten kontaktes via telefonnummer 112, og
 - Rebild Kommune, Center Natur og Miljø underrettes herom.
- 1.1.4 Et eksemplar af denne tilladelse samt en opdateret kloakplan skal til enhver tid være tilgængeligt for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften skal være bekendt med tilladelsens vilkår.
- 1.1.5 Håndteringen af overfladevand fra det nye boligområde skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har modtaget fra ansøgeren i forbindelse med udarbejdning af denne tilladelse, tilladelsens forudsætninger samt de ændringer der fremgår af vilkårene. Ved eventuelle ændringer der kan medføre f.eks. forøgelse af overfladevandsmængder der skal håndteres, skal der søges om ny spildevandstilladelse. Ligeledes må der ikke foretages ændringer i afløbssystemet eller kloaksystemets udformning mv. uden Rebild Kommunes tilladelse. Rebild Kommune vil tage stilling til om ændringerne kræver en ny spildevandstilladelse.
- 1.1.6 Ansøgeren skal orientere Rebild Kommune, Center Natur og Miljø så snart tilslutningen udføres ved at sende en færdigmelding og en opdateret kloaktegning til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Tilladelsen skal udnyttes 1 år efter tilladelsens offentliggørelses dato, ellers bortfalder tilladelsen.
- 1.1.7 Rebild Kommune, Center Natur og Miljø kan ændre vilkårene i denne tilladelse såfremt forhold i regnvandssystemet, recipienten eller andet taler herfor.

1.2 Tilslutning af overfladevand til regnvandssystemet

- 1.2.1 Der må tilsluttes overfladevand fra det nye boligområde – Købmandsgården etape 1 - ved Jernbanegade 28, 9530 Støvring til Rebild Vand & Spildevand A/S' regnvandssystem.
- 1.2.2 Der må ikke afledes sand, slam eller lignende der kan give anledning til aflejringer i regnvandsbassinet eller regnvandssystemet i både anlægs- og driftsfasen.
- 1.2.3 Der må maksimalt tilsluttes regnvandssystemet 7,5 l/s overfladevand fra det nye boligområde etape 1 svarende til befæstelsesgrad på 0,5 som er fastsat i Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029.
- 1.2.4 Overfladevand må ikke beskadige bygninger, installationer, veje og lignende. Overløb fra det interne kloaksystem må højst ske hvert 5. år og skal ske til p-arealerne indenfor matriklen, og det må heller ikke forvolde skade på bygninger, vejanlæg og andre installationer.
- 1.2.5 Der skal etableres sandfang på minimum 2492 liter inden tilslutningen til regnvandssystemet.
- 1.2.6 Der skal etableres sandfang ved samtlige tagnedløbsbrønde.

³ Jf. § 71 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer

- 1.2.7 Afløb fra sandfanget hvor vandbremsen installeres, skal være dykket.
- 1.2.8 Der skal anvendes tætte dæksler inkl. lukkede nøglehuller på spildevandssystemet, så der ved opstuvning på overfladen/p-arealet ikke er risiko for at regnvand ledes til spildevandssystemet
- 1.2.9 Sandfangene skal løbende inspiceres og skal renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50% af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt⁴. Affald, som stammer fra sandfangene, skal bortskaffes efter de gældende regler til en godkendt affaldsmottager, registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister (<https://www.affaldsregister.mst.dk/>), alternativt til I/S Reno-Nord.
- 1.2.10 Placering af nye skelbrønde, sløjfning af de gamle og tilslutning til spildevands- og regnvandssystemet skal aftales med Rebild Vand & Spildevand A/S.

1.3 Kontrol af drift

- 1.3.1 Der skal føres driftsjournal over følgende:
- tilsyn med sandfangene, regnvandsbassinet (kassetterne) og andre installationer tilhørende anlægget,
 - sandfangenes og regnvandsbassinets oprensning,
- Driftsjournalen skal som minimum indeholde oplysninger om tidspunktet for tilsyn/oprensning og eventuelle uregelmæssigheder i driften.

2 Generelle oplysninger vedr. tilladelsen

Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune, Center Natur og Miljø.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Ansøgeren skal i så fald indsende en ny ansøgning om spildevandstilladelse.

Rebild Kommune kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven⁵ ændre vilkår fastsat i den nærværende spildevandstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

3 Udtalelser i sagen

Rebild Kommune har den 1. februar 2021 sendt udkastet til tilladelsen til Rebild Vand & Spildevand A/S. Forsyningsselskabet har svaret:

"Den eneste kommentar Rebild Vand & Spildevand A/S har til tilladelsen og kloaktegningen er, at der skal anvendes tætte dæksler inkl. lukkede nøglehuller på spildevandssystemet, så der ved opstuvning på overfladen/p-arealet ikke er risiko for at regnvand ledes til spildevandssystemet."

Rebild Kommune har tilføjet vilkår 1.2.8.

Rebild Kommune har den 2. februar 2021 sendt et udkast til denne tilladelse til ansøgerens rådgiver. Kommunen har fået svar om at der ikke var nogen kommentarer til udkastet.

⁴ Jf. § 18 i Rebild Kommunes Regulativ for erhvervsaffald gældende fra d. 01-12-2017

⁵ Bekendtgørelse af lov nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse med senere ændringer

4 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **den 3. marts 2021 kl. 23:59**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Civil retssag:

Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest

den 3. august 2021

eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger.

5 Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven⁶, offentlighedsloven⁷ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁸.

6 Orientering fra Museerne

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven med senere ændringer.

⁷ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger med senere ændringer

7 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra **den 3. februar 2021**.

8 Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Agnieszka Gieraltowska Dall
Miljømedarbejder

Bilag:

Bilag 1 – Grundlag for Rebild Kommunes afgørelse
Bilag 2 – Oversigtskort
Bilag 3 – Kloaktegning
Bilag 4 – Dimensioneringsgrundlag

Kopi til:

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

Ansøgerens rådgiver, Svend Poulsen A/S, att.: Sofie Sand Knudsen, sofie@svendpoulsen.dk
Rebild Kommune, Center Plan Byg og Vej, att.: Kenn Mønsted Lykholt, kmly@rebild.dk
Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, senord@sst.dk
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org
Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Lindborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund att. Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), rebild@dof.dk
Aktive fritidsfiskere i Danmark v/ formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com

1 Bilag 1 - Grundlag for kommunens afgørelse

1.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 19 stik. 1 pkt. 1 i Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019
- § 28 stik. 3 i Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019

1.2 Partshøring

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har vurderet at der ikke er andre parter i sagen end ansøger og Rebild Vand & Spildevand A/S der skal høres inden tilladelsen meddeles. Se gerne punkt 3 – Udtalelser i sagen.

1.3 Beskrivelse af sagen

Rebild Kommune Center Natur og Miljø blev den 27. januar 2021 blevet kontaktet af Rebild Kommunes bygafdeling vedr. en byggesag. Projektet omhandler etablering af et nyt boligområde – Købmandsgården etape 1 – ved Jernbanegade 28, 9530 Støvring.

Boligområdet skal etableres på to matrikler – 8æ og 8c, Støvring By, Buderup. Matriklerne skal sammenlægges. Det nye boligområde bliver betjent af en særskilt skelbrønd. Den eksisterende bygning samt tilhørende parkeringsplads og garagebygning har sin egen skelbrønd. Det eksisterende område er udlagt til en mulig etape 2 af byggeriet.

Planlagte i etape 1 befæstede arealer overskrider befæstelsesgraden som er fastsat i Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029 for det pågældende område til 50 %. Derfor skal overfladevandet forsinkes inden tilslutningen således at der ikke afledes mere end 7,5 l/s fra etape 1. Bygherren har derfor ansøgt om tilslutning af de tilladte 7,5 l/s overfladevand og forsinkelse af overskydende vandmængderne (også 7,5 l/s) i regnvandskassetter (faskine) omsluttet af vandtæt dug således at der ikke kommer til at ske nedsivning.

Følgende materiale danner baggrund for sagen:

- Ansøgningsmateriale fra bygherrens rådgiver Svend Poulsen A/S af den 28. januar 2021 samt tilrettet efterfølgende kloaktegning og dimensioneringsgrundlag.
- Løbende telefonsamtaler og e-mailkorrespondance mellem Svend Poulsen A/S, Rebild Kommunes bygafdeling og Rebild Vand & Spildevand A/S.
- Udtalelser fra bygherrens rådgiver og Rebild Vand & Spildevand A/S.

På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune, Center Natur og Miljø ovenfor anførte vilkår for håndtering af overfladevand fra matr.nr. 8æ og 8c, Støvring By, Buderup.

1.4 Rebild Kommunes miljøvurdering

1.4.1 Forholdet til spildevandsplanen

Arealet berørt af det ansøgte projekt er omfattet af Lokalplan nr. 268 – Centerområde, Jernbanegade Øst, Støvring, og Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029. Området ligger indenfor et separatkloakeret opland, A01.1 – Støvring C. Spildevandet bliver transporteret til og renses på Aalborg Renseanlæg Vest. Overfladevand afledes til en separat regnvandsledning og udledes til vandløbet, Mastrup Bæk, via udløb A15U001.

1.4.2 Indretning

Da der kun må afledes 7,5 l/s fra etape 1, skal der etableres enten form for forsinkelse af overfladevand inden tilslutningen til regnvandssystemet, eller håndtering af vandet på egen grund ved LAR-løsninger. Bygherren har ansøgt om forsinkelse. Der ønskes etableret en vandbremse inden tilslutningen til regnvandssystemet der sættes til maksimal afledning på 7,5 l/s, og et underjordisk regnvandsbassin i form af kassetterne som omslutes af vandtæt dug. På den måde fungerer kassetterne som et lukket bassin hvor der ikke sker nedsivning.

1.4.3 Miljøpåvirkning

Det ansøgte projekt medfører forøgelse i mængder af sanitært spildevand. Forøgelsen vurderes dog ikke at have en betydning for hverken kapacitet eller processerne på renseanlægget i Aalborg Kommune.

Der må som udgangspunkt ikke tilledes mere regnvand til regnvandssystemet end systemet er dimensioneret til. Befæstelsesgraden for området er fastsat til 50 % derfor må der ikke afledes mere end 50 % af det samlede areal af befæstede arealer på en matrikel. I dette konkrete projekt bliver matriklerne lagt sammen derfor er der tale om en stor matrikel. Rebild Kommune har dog i denne konkrete sag vurderet at der kun vil kigges på etape 1 når der vurderes og stilles krav til overholdelse af befæstelsesgraden. Dette skyldes af at der ikke foretages nogen ændringer på hverken bygninger eller regnvandssystemet på resterende del af matriklen som ikke er omfattet af etape 1 af byggeriet. Disse områder har også sin egen skelbrønd, mens etape 1 bliver betjent af en særskilt stik. Når der på sigt vil arbejdes med etape 2, vil der være mulighed for at begrænse afledningen der. Etablering af en eventuel forsinkelse i dag på et eksisterende system som ikke skal laves om på, vurderes at være meget omkostningsfuld i forhold til gevinsten. Derfor vurderes der ved denne tilladelse udelukkende arealerne omfattede af etape 1 af byggeriet.

Endvidere er befæstelsesgraden på 50 % ikke overholdt i dag for begge matrikler (8æ og 8c, Støvring By, Buderup). Efter projektets gennemførsel bliver dog befæstelsesgraden for etape 1 overholdt. Etape 1 omfatter helle matriklen 8æ og en del af matriklen 8c (begge matrikler bliver sammenlagt), og derfor er der tale om forbedring af forholdene i regnvandssystemet – der vil blive afledt mindre vandmængder til det offentlige regnvandssystem end i dag efter etape 1 er blevet færdigetableret. Langtidssigtet plan (dog endnu ikke fastlagt) er at gennemføre etape 2 af byggeriet som vil omfatte den eksisterende bygning og parkeringsplads, og hvor vandmængderne der afledes til regnvandssystemet, yderligere vil blive begrænset. Dette taler yderligere for at der kigges på projekterne særskilt.

En del af overfladevandet fra området (udover tagflader og stier/veje) som skal afledes til regnvandssystemet, stammer fra en parkeringsplads der bliver beregnet til mere end 20 biler. Overfladevandet fra parkeringsarealer indeholder miljøfremmede stoffer, der afvaskes køretøjer og belægningen under regn. De miljøfremmede stoffer og sand vil under regn blive udledt til kloakken.

Daværende Lynettefællesskabet (nu BIOFOS A/S), som er en konstellation af flere kommuners forsyningsselskaber, har i 2011 undersøgt indholdet af miljøfremmede stoffer blandt andet olie fra parkeringspladser⁹. Undersøgelserne er udført på to parkeringspladser, hvor belastningen vurderes at være høj. Parkeringspladserne er placeret ved et indkøbscenter og dels ved en kontorbygning. I analyserne for undersøgelserne var der i 5 ud af 6 analyser ikke målt indhold af olie. I prøven med olie var koncentrationen 0,25 mg/l. Den lave koncentration af olie er væsentlig lavere end hvad en olieudskiller har mulighed for at udskille.

Derfor stiller Rebild Kommune ikke nogen vilkår om at der skal etableres en olieudskiller i forbindelse med parkeringspladser i området. Dog stiller Rebild Kommune ved tilladelser til parkeringspladser beregnede til mere end 20 biler et krav til sandfangets minimums størrelse for at sikre at den nødvendige

⁹ DHI 2011, Dansk Hydraulisk Institut, Måleprogram for regnvand fra parkeringspladser, august 2011

opholdstid opretholdes således at bundfældning kan forekomme hensigtsmæssigt. I denne konkrete sag blev sandfangets størrelse beregnet som beskrevet nedenfor:

Beregning af sandfangets størrelse

Sandfangets størrelse dimensioneres jf. DS 432¹⁰ og DS/EN 858-2¹¹:

$$(200 \times NS)/f_d$$

Hvor NS findes ved:

$$NS = Q_r \times f_d$$

Q_r er regnvandsmængden, som beregnes således:

$$Q_r = \psi \times i \times A$$

Hvor ψ er afstrømningskoefficienten (ved tæt underlag 1), i er regnintensiteten (0,014 l/s/m² - regnintensiteten for en 10 min 2 årshændelse) og A er afstrømningsarealet (m²). f_d er en densitetsfaktor for olie/benzin og sættes til 1,5 svarende til en densitet mellem 850 og 900 kg/m³, som er svarende til den afstrømning som kan forekomme fra en parkeringsplads.

$$Q_r = 1,0 \times 0,014 \times 890 = 12,46 \text{ l/s}$$

$$NS = 12,46 \times 1,5 = 18,69 \text{ l/s}$$

$$(200 \times 18,69)/1,5 = 2492 \text{ liter}$$

Der skal således etableres et sandfang på 2492 liter.

Der stilles endvidere krav til at sandfanget skal have et dykket afløb. Dette er for at tilbageholde eventuelle olierester der vil kunne forekomme i tilfælde af uheld el.lign.

Til sidst stiller kommunen krav om sandfang ved samtlige tagnedsløbsbrønde grundet lille fald i regnvandsledningerne (på 10 promiller) for at minimere risiko for tilstopninger og driftsproblemer med vandbremsen.

Ved kraftigere regnhændelser vurderes det at der vil komme til at stå lidt vand kortvarigt på p-arealerne da alle vejbrønde sættes i samme kote og der forventes let fald mod vejbrøndene. P-arealer vil således virke som oversvømmelsesarealer.


Projektet vurderes ved sine karakteristika ikke at forringe levevilkår for arter med krav om særlig beskyttelse uanset hvor de forekommer, arter optaget på habitatbekendtgørelsens bilag IV. Da anlægget ikke vurderes etableret på areal, der er levested for arter optaget på bilag IV-listen, antages etableringsfasen heller ikke at give anledning til andet end kortvarig, tilfældig og ubetydelig forstyrrelse af de beskyttelseskrævende arter.

På baggrund af ovenstående beskrivelse, vurdering og vilkår i denne tilladelse er det Rebild Kommunes samlede vurdering at tilslutning tag- og overfladevand fra det nye boligområde ved Jernbanegade 28, 9530 Støvring ikke vil give anledning til forringelse af regnvandssystemets og recipientens tilstand.

¹⁰ DS 432 - Norm for afløbsinstallationer

¹¹ DS/EN 858-2 Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2: Valg af nominal størrelse, installation, drift og vedligeholdelse

2 Bilag 2 – Oversigtskort

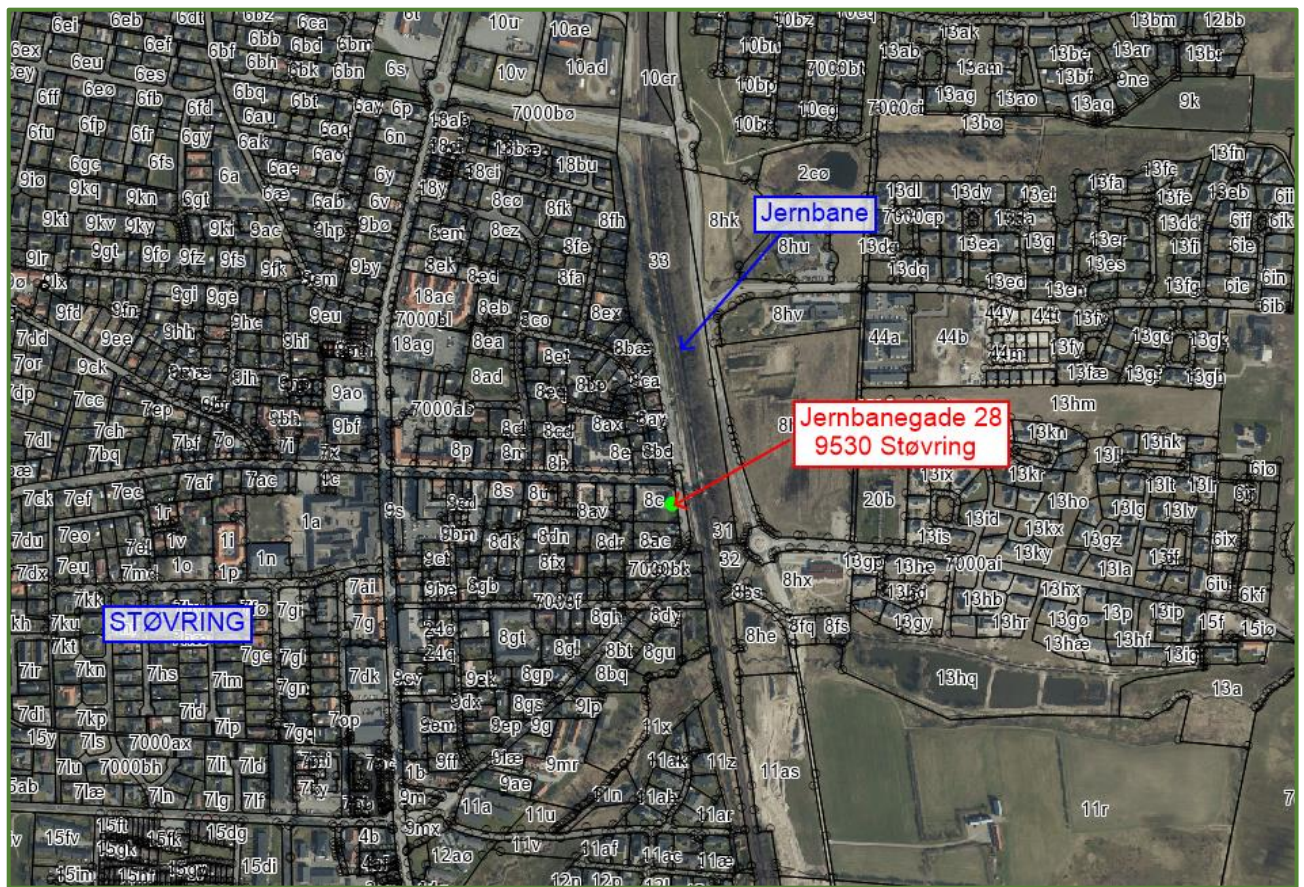

Figur 1 - Oversigtskort over Støvring og det nye boligområde ved Jernbanegade 28, 9530 Støvring