


MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029

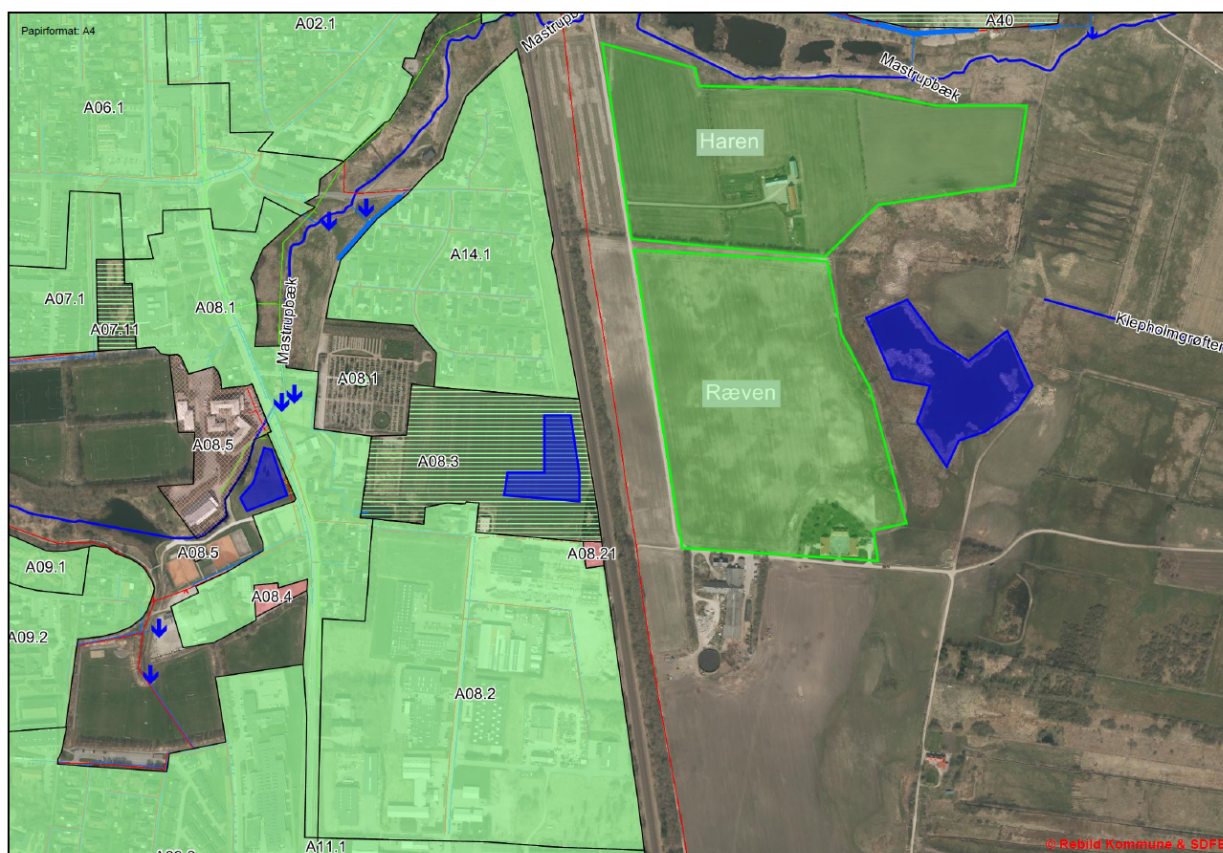

Baggrund og formål

Tillæg nr. 1 til Rebild Kommunes Spildevandsplan udlægger et nyt område i planen og ændrer på regnvandshåndteringen i et større område af Støvring. Det vedrører kloakoplandene 07.11, A08.1, A08.2, A08.3 og byggemodningerne Haren og Ræven (kloakopland A41).

Tillægget ændre på regnvandshåndteringen for fire kloakoplande. For kloakopland A07.11 og A08.1 fremlægger planen mulighed for at etablere et nyt bassin på Hobrovej 122, 128 og 130 med udløb til Mastrup Bæk.

For kloakoplandene A08.2 og A08.3 giver planen mulighed for etablering af et bassin indenfor kloakopland A08.3 med udløb til Mastrup Bæk eller i en stor samlet løsning for de to kloakoplande og byggemodningerne Haren og Ræven i en eksisterende sø med udløb til Klepholmgrøften.

Hvis regnvandet håndteres indenfor kloakopland A08.3 etableres der individuelle løsninger for Haren og Ræven indenfor lokalplansområderne, hvor udledningen hovedsageligt vil forgå til Klepholmgrøften.

Område

Projektområdet dækker 54 ha af Støvring og omfatter kloakoplande 07.11, A08.1, A08.2, A08.3 og byggemodningerne Haren og Ræven (kloakopland A41).

Om planforslaget

Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med anden planlægning fra kommuneplanen og lokalplaner.

Særlige fokuspunkter i planlægningen

Regnvandshåndtering.

Samlet vurdering

På baggrund af lov om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening om miljøvurdering af planen. Til screeningen er nedenstående skema anvendt. Skemaet indeholder de miljøtemaer som loven fastlægger (Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter §§ 1, stk. 2, 8, 10 og bilag 3).

Rebild Kommune har på baggrund af screeningen konkluderet, at nærværende planforslag ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8, stk. 1.

Det begrundes for eksempel med:

- Tillægget er en mindre ændring af spildevandsplanen.
- Regnvandsbassinerne, som er i berøring eller i nærhed af beskyttede områder vil blive behandlet i de konkrete projektansøgninger. Det vurderes at deres betydning for miljøet vil være positivt, da mere regn- og overfladevand vil blive rensat og forsinket inden udløb til Mastrup Bæk og Klepholmgrøften.
- Tillægget giver mulighed for mindre indgribende løsninger. Idet forventningen er at regnvandsløsningerne kan tilpasses hensyn til landskab, vandløb og rekreative interesser. Samtidig er forventningen at der kun være begrænset indvirkning på natur.

Klageregler

Miljøvurdering af planen

Afgørelser truffet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018, kan påklages efter § 16, stk. 2.

Der kunne klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal have været indgivet inden **25. oktober 2019**. Der er ikke modtaget klager.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra
den 27. september 2019

**Screening af Forslag til Tillæg nr. 1 Regnvandshåndtering i Støvring til
Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029**

Planens forhold til lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2

	Ja	Nej	Begrundelse / Bemærkninger
Planen er omfattet af lovens bilag 1 og/eller bilag 2	X		10. Infrastrukturprojekter, g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand
Planen omfatter kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan? Fx lokalplaner, lokale anlægsprojekter og kloakplaner?	X		Planen omfatter kun få kloakplande i Støvring.
Der er kun tale om mindre ændringer af en gældende plan? Fx et kommuneplantillæg?	X		Planen er kun et tillæg til spildevandsplanen.
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt		X	

	Indvirkning				Begrundelse / Bemærkninger
	Ikke relevant	Negativ indvirkning	Neutral indvirkning	Positiv indvirkning	
Miljøparametre					

Befolkning og menneskers sundhed					
Støjbelastning i og fra lokalplanområdets omgivelser <i>Trafikstøj</i> <i>Virksomhedsstøj</i> <i>Jernbaner</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på støjforhold i området.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

² Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

<i>Vindmøller</i>					
Tilgængelighed <i>Svage grupper (ældre og handicappede)</i> <i>Tilgængelighed til eksisterende infrastruktur, offentlig transport, (cykel)stier, offentlige og private servicefunktioner</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på tilgængeligheden i området.
Trafik <i>Trafiksikkerhed</i> <i>Trafikafvikling og øget trafikbelastning</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på trafikken i området.
Friluftsliv og rekreative interesser <i>Tilgængelighed til offentlige grønne områder</i> <i>Mulighed for udendørsophold i området</i> <i>Sammenkobling til grønne områder/kiler</i>			X		Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for etablering af anlæg til håndtering af regnvand. Disse anlæg kan også få en rekreativ funktion
Begrænsninger og gener over for befolkningen <i>Lys, refleksioner og skygge fra bygninger, belysning, skilte, trafik anlæg, køretøjer. Gælder både omgivelsernes påvirkning og planområdets påvirkning</i> <i>Indbliksgener</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen medføre ikke begrænsninger og gener over for befolkningen i området.
Sikkerhed og risiko for ulykker <i>Brand, eksplosion og giftpåvirkning</i> <i>Kriminalitet</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på sikkerhed og risiko for ulykker i området.

Natur					
Natura-2000 områder				X	Tillægget vil mindske udledningen til Natura-2000 området ved at forsinke mere regnvand.
Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna <i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i> <i>Bilag IV-arter</i> <i>Økologiske forbindelser</i> <i>Fredskov</i>			X		Tillægget giver mulighed for anvendelsen af en § 3 beskyttet sø til regnvandshåndtering. Dette kan påvirke søen negativt. Der vil i forbindelse med projektet etableres tiltag til at mindske påvirkningen af søen og fremme natur- og rekreative værdier i området. Hvis dette ikke er muligt giver tillægget mulighed for at etablere regnvandsbassiner udenfor § 3 beskyttet natur.
Fredede naturområder					Nærmeste fredning er et fredet område omkring Støvring Kirke. Planen ændre ikke på udsigten til kirken.

Landskab					
Landskab			X		Der vil forekomme terræændringer i forbindelse med etablering af

Værdifulde landskaber herunder visuel påvirkning Skovrejsning og -nedlæggelse Geologiske interesser/særpræg Terrænformer					regnvandsbassiner. Det tilpasses landskabet og forventes ikke højere end 1 meter.
Beskyttelseslinjer Linjer om søer, åer og skove			X		Tillægget giver mulighed for varige terrænændringer indenfor åbeskyttelseslinjen. Hensigten med tillægget er dog bl.a. at give mulighed for regnvandshåndtering som tager store hensyn til landskabet og som ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.

Jordforurening					
Jordforurening Kortlagt jordforurening V1 og V2 Udtaget af kortlægningen Håndtering af kemikalier og miljøfremmede stoffer			X		Tillægget giver mulighed for at placeres et regnvandsbassin på kortlagte grunde (Hobrovej 128 og 130). Bassinet vil blive etableret med membran, så der ikke sker udvaskning til grundvandet. Der er endnu ikke afklaret om det forurenede jord kan graves væk. Dette vil blive afklaret i ansøgningsfasen.
Områdeklassificering			X		Størstedelen af oplandene i tillægget er indenfor områdeklassificering, hvorfor eventuel jordflytning skal anmeldes til Rebild Kommune. Bygherre er bekendt med dette.

Vand					
Overfladevand Håndtering Nedsivning Forsinkelse Udledning til vandløb, vådområder eller hav Lavbund/potentielt vandlidende områder Strømningsretning			X		Tillægget håndtere både eksisterende og nye udledninger. Overordnet vil tillægget reducere udledningen med ca. 400 l/s til Mastrup Bæk, som er hydraulisk belastet, der hvor udledningerne ændres.
Udledning af spildevand Rensningsanlæg Kapacitet i kloakledning			X		Kloakoplandene i spildevandsplanen er udlagt som separatkloakeret og spildevandet ledes til Aalborg Renseanlæg Vest. Den ekstra tilledning af ca. 741 PE spildevand til rensesanlægget kan håndteres indenfor rensesanlæggets kapacitet og tilladelse. Den øgede spildevandsmængde kan også håndteres i det eksisterende spildevandssystem.
Drikkevandsinteresser Indvindingsopland og OSD Boringer (afstand) Vandforsyningsanlæg, reserver og interesser Øget indvinding			X		Området er beliggende i et område med drikkevandsinteresse. Området er udlagt som separatkloakeret og overfladevandet ledes til et vandløb.

<i>Risiko for forurening af grundvandsressourcen</i> <i>Forhøjet grundvandsstand</i>					
---	--	--	--	--	--

Luft					
Luftforurening <i>Emissioner fra trafik</i> <i>Støv, lugt og andre emissioner fra virksomheder, landbrug m.v.</i> <i>Påvirkning af planområdet samt af omgivelserne</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på luftforureningen i området.

Klimatiske forhold					
Vejrhændelser <i>Ekstremregn</i> <i>Oversvømmelse (blue spot)</i> <i>Erosion</i>				X	Tillægget vil forbedre oversvømmelseshændelser, da regnvandshåndteringen forbedres ved etablering af bassiner.
Energiforbrug ved anlæg og drift <i>Vedvarende energi</i> <i>Varmeforsyning</i>	X				Tillægget til spildevandsplanen ændre ikke væsentligt på energiforbrug i området.

Kulturarv					
Fortidsminder <i>Fortidsmindebeskyttelseslinjer</i> <i>Beskyttede sten- og jorddiger</i> <i>Arkæologiske forhold</i>	X				Tillægget ændre eller beskadiger ikke fortidsminder i området.
Kirker <i>Kirkebyggelinje</i> <i>Aftalekirker</i>	X				Tillægget vil ikke hindre udsigten til Støvring Kirke.
Kulturmiljøer	X				Tillægget ændre eller beskadiger ikke kulturmiljøer i området.
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	X				Tillægget ændre eller beskadiger ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger i området.

Ressourcer og affald					
Arealforbrug <i>Inddragelse af nye arealer, værdifuld landbrugsjord</i> <i>Byfortætning</i> <i>Intensiv/ekstensiv arealudnyttelse</i>	X				
Ressourcer <i>Råstoffer</i> <i>Vandforbrug ved anlæg og drift</i>	X				
Affald <i>Genanvendelse</i> <i>Affaldsmængde</i>	X				

Socioøkonomiske effekter					
Påvirkning af sociale forhold	X				
Påvirkning af erhvervsliv	X				

Miljøvurdering	Ja	Nej	Begrundelse / Bemærkninger
Vurdering af, om der ud fra nedenstående skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planen.		X	Tillægget til spildevandsplanen udlægger arealer til regnvandshåndtering, som forbedre forholdene i vandløb. Tillægget giver også mulighed for at anvende en eksisterende § 3 sø til regnvandshåndtering. Hvorvidt dette indgreb vil påvirke søen negativt, vil blive undersøgt i projektansøgningen. Tillægget giver mulighed for at etablere en anden løsning udenfor § 3.

KOPI TIL

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen,

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen,

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/Formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com