


Specielt for ejendomme med skrånende adgangsveje (10-25 %)

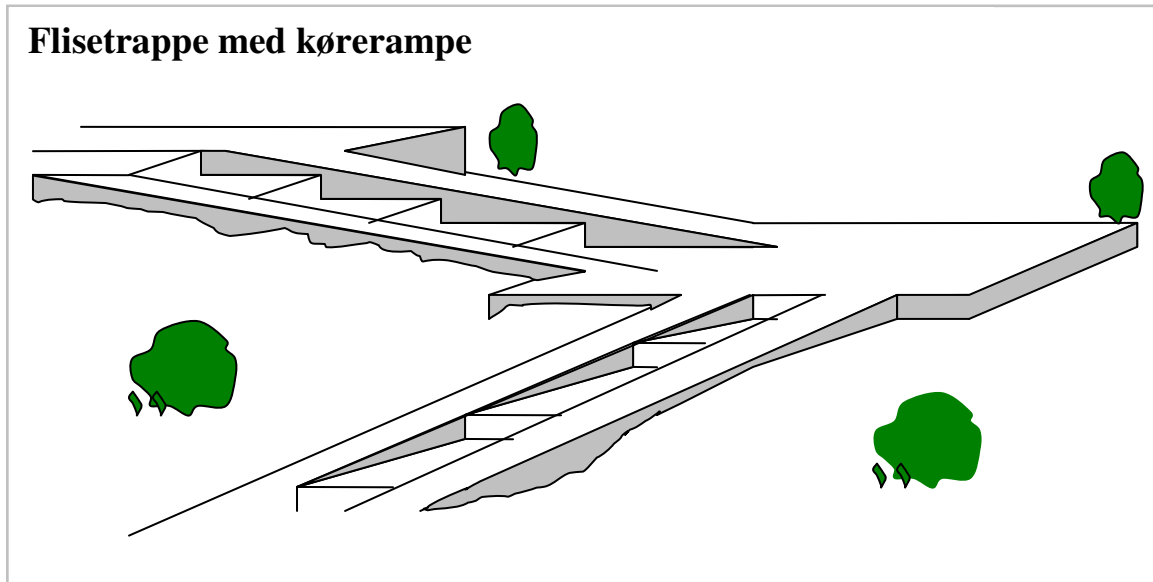

Krav til køreramper

- Stiger adgangsvejen mellem 10 % og 25 %, skal der være trin at gå på og dobbeltramper at køre på. Trin kan dog udelades på hældninger op til 14 % inden for en afstand på maksimalt 5 m. En stigning på 10 % svarer til 10 cm for hver meter
- Det er den største målte stigning, som bruges i vurderingen af stigningen
- Et trin skal minimum være 40 x 40 cm, og trindhøjden må maksimalt være 10 cm
- Ramperne skal passe til hjulbredden på containerne
- Er rampen længere end 5 m, skal der være en repos på minimum 1,5 x 1,5 m for hver 5 m
- Samlet længde på adgangsvejen må være maksimalt 30 meter